Montagevorschlag

PLUGGIT
Die Wohnraumlüftung.

EG

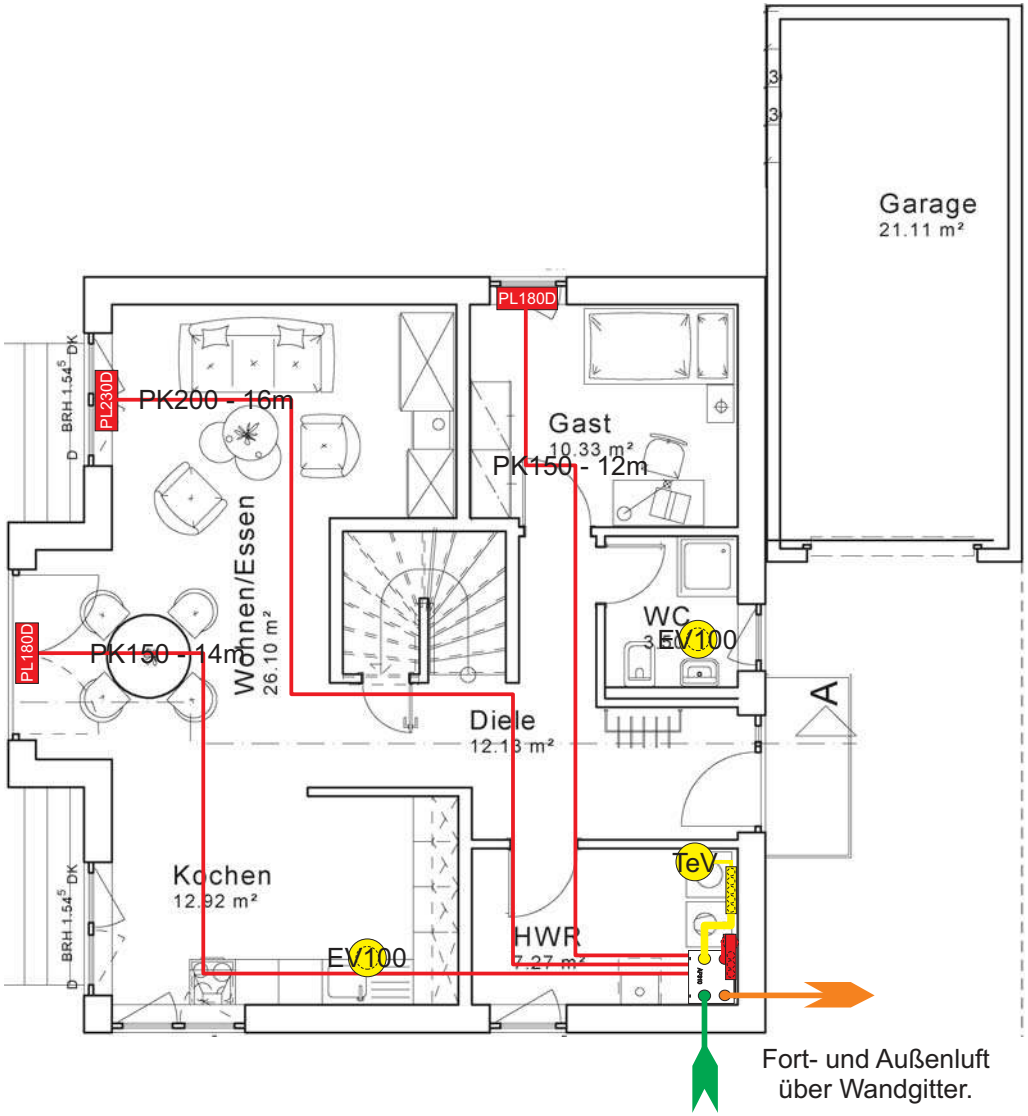

TeV

Tellerventil in Abluftverteiler, bauseits.

Die gesetzlichen Brandschutzvorschriften sind zu beachten und zuvor mit dem Brandschutzbeauftragten abzuklären.

Das Verteilsystem ist innerhalb der Wärmhülle des Gebäudes zu installieren. Bei Installation außerhalb der Wärmhülle ist eine ausreichende Isolierung vorzunehmen. Die Aufbauhöhen sind zu prüfen und ggf. PK200 durch 2x PK150 zu ersetzen.

Am Gerätestandort muss die Mindesttemperatur von 12°C betragen.

Legende

- Deckendurchführung
- PL180D Zuluft Boden
- PL180W Zuluft Wand
- Zuluft Boden/Decke
- Abluft Boden/Decke
- Abluft Wand
- Kanal Zuluft
- Kanal Abluft
- Kanal Außenluft
- Kanal Fortluft
- Zuluftverteiler
- Abluftverteiler

Kanalhöhe:
PK200 = 57mm
PK150 = 50mm
PKR = 75mm

Mind. Kanallängen
PK150/200 - 5m
PKR - 5m
SL080 - 3m

Bei Installation von Öfen, Kaminen oder ähnlichen Anlagen ist eine vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger notwendig.

Industrievertretung Andreas Mengeringhausen

Montagevorschlag

PLUGGIT
Die Wohnraumlüftung.

DG

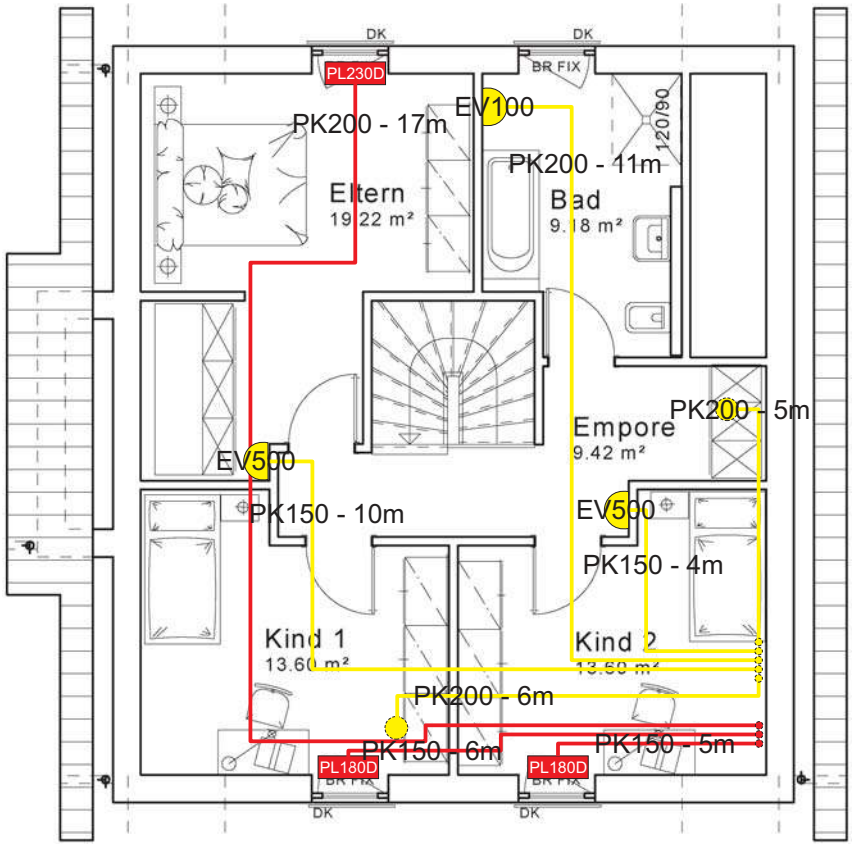

Die gesetzlichen Brandschutzvorschriften sind zu beachten und zuvor mit dem Brandschutzbeauftragten abzuklären.

Das Verteilsystem ist innerhalb der Wärmhülle des Gebäudes zu installieren. Bei Installation außerhalb der Wärmhülle ist eine ausreichende Isolierung vorzunehmen. Die Aufbauhöhen sind zu prüfen und ggf. PK200 durch 2x PK150 zu ersetzen.

Am Gerätestandort muss die Mindesttemperatur von 12°C betragen.

Legende

- Deckendurchführung
- PL180D Zuluft Boden
- PL180W Zuluft Wand
- Zuluft Boden/Decke
- Abluft Boden/Decke
- Abluft Wand
- Kanal Zuluft
- Kanal Abluft
- Kanal Außenluft
- Kanal Fortluft
- Zuluftverteiler
- Abluftverteiler

Kanalhöhe:
PK200 = 57mm
PK150 = 50mm
PKR = 75mm

Mind. Kanallängen
PK150/200 - 5m
PKR - 5m
SL080 - 3m

Bei Installation von Öfen, Kaminen oder ähnlichen Anlagen ist eine vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger notwendig.

Industrievertretung Andreas Mengeringhausen